
# OPREMA ZA TOPLOVODNI KOTAO

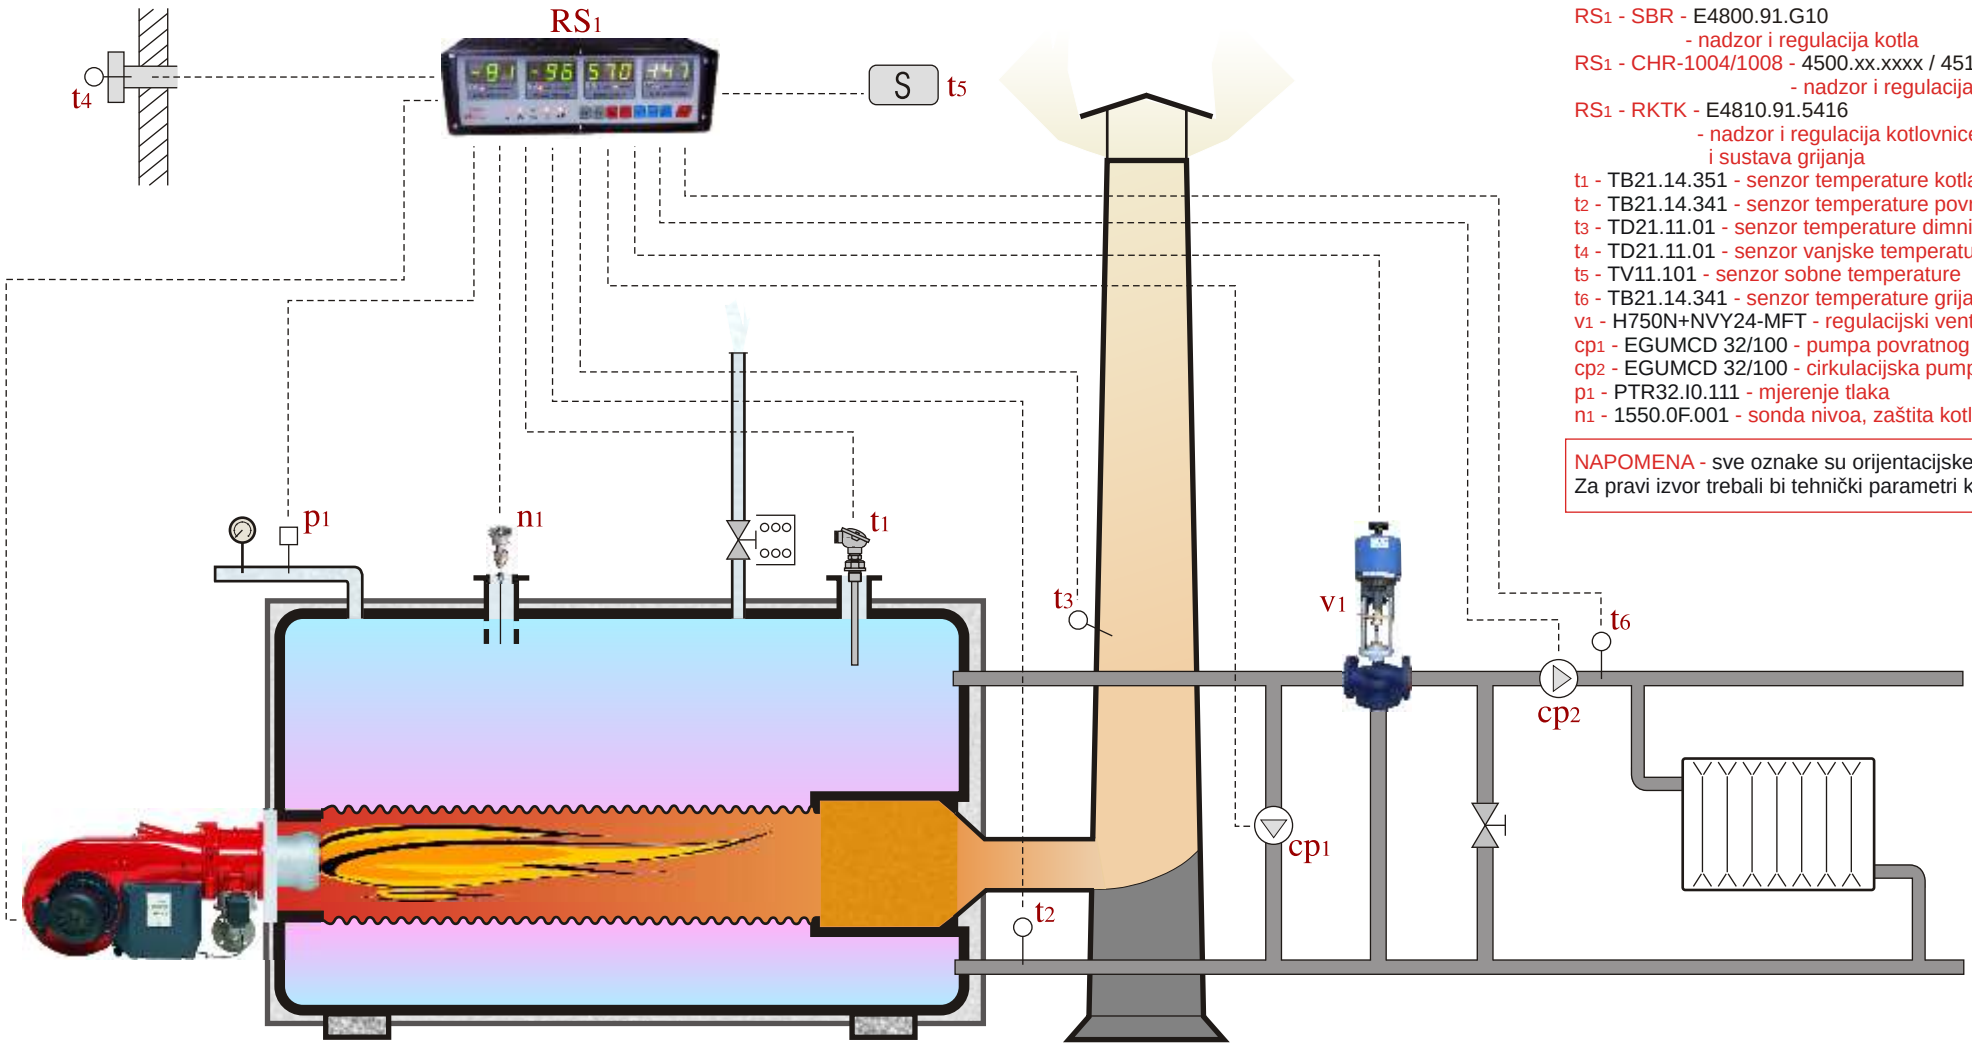


## POPIS TIPI?NIH URE ĐAJA ZA TOPLOVODNE KOTLOVNICE

RS1 - SBR - E4800.91.G10
- nadzor i regulacija kotla
RS1 - CHR-1004/1008 - 4500.xx.xxxx / 4511.xx.xxxx
- nadzor i regulacija kotla
RS1 - RKTK - E4810.91.5416
- nadzor i regulacija kotlovnice i sustava grijanja
t1 - TB21.14.351 - senzor temperature kotla
t2 - TB21.14.341 - senzor temperature povratnog voda
t3 - TD21.11.01 - senzor temperature dimnih plinova
t4 - TD21.11.01 - senzor vanjske temperature
t5 - TV11.101 - senzor sobne temperature
t6 - TB21.14.341 - senzor temperature grijanja
v1 - H750N+NVY24-MFT - regulacijski ventil
cp1 - EGUMCD 32/100 - pumpa povratnog voda
cp2 - EGUMCD 32/100 - cirkulacijska pumpa
p1 - PTR32.I0.111 - mjerenje tlaka
n1 - 1550.0F.001 - sonda nivoa, zaštita kotla

NAPOMENA - sve oznake su orijentacijske.
Za pravi izvor trebali bi tehnički parametri kotlovnice.

Elektron ERMA-STRMEC

03.2010.